（7）钅

（8）钢筋网在墙面的固定应平整牢靠，与墙面净距宜 5mm，网外表保护层厚度应 10mm。

应定期检查其工作状态，第一次检查时间不应迟于5年

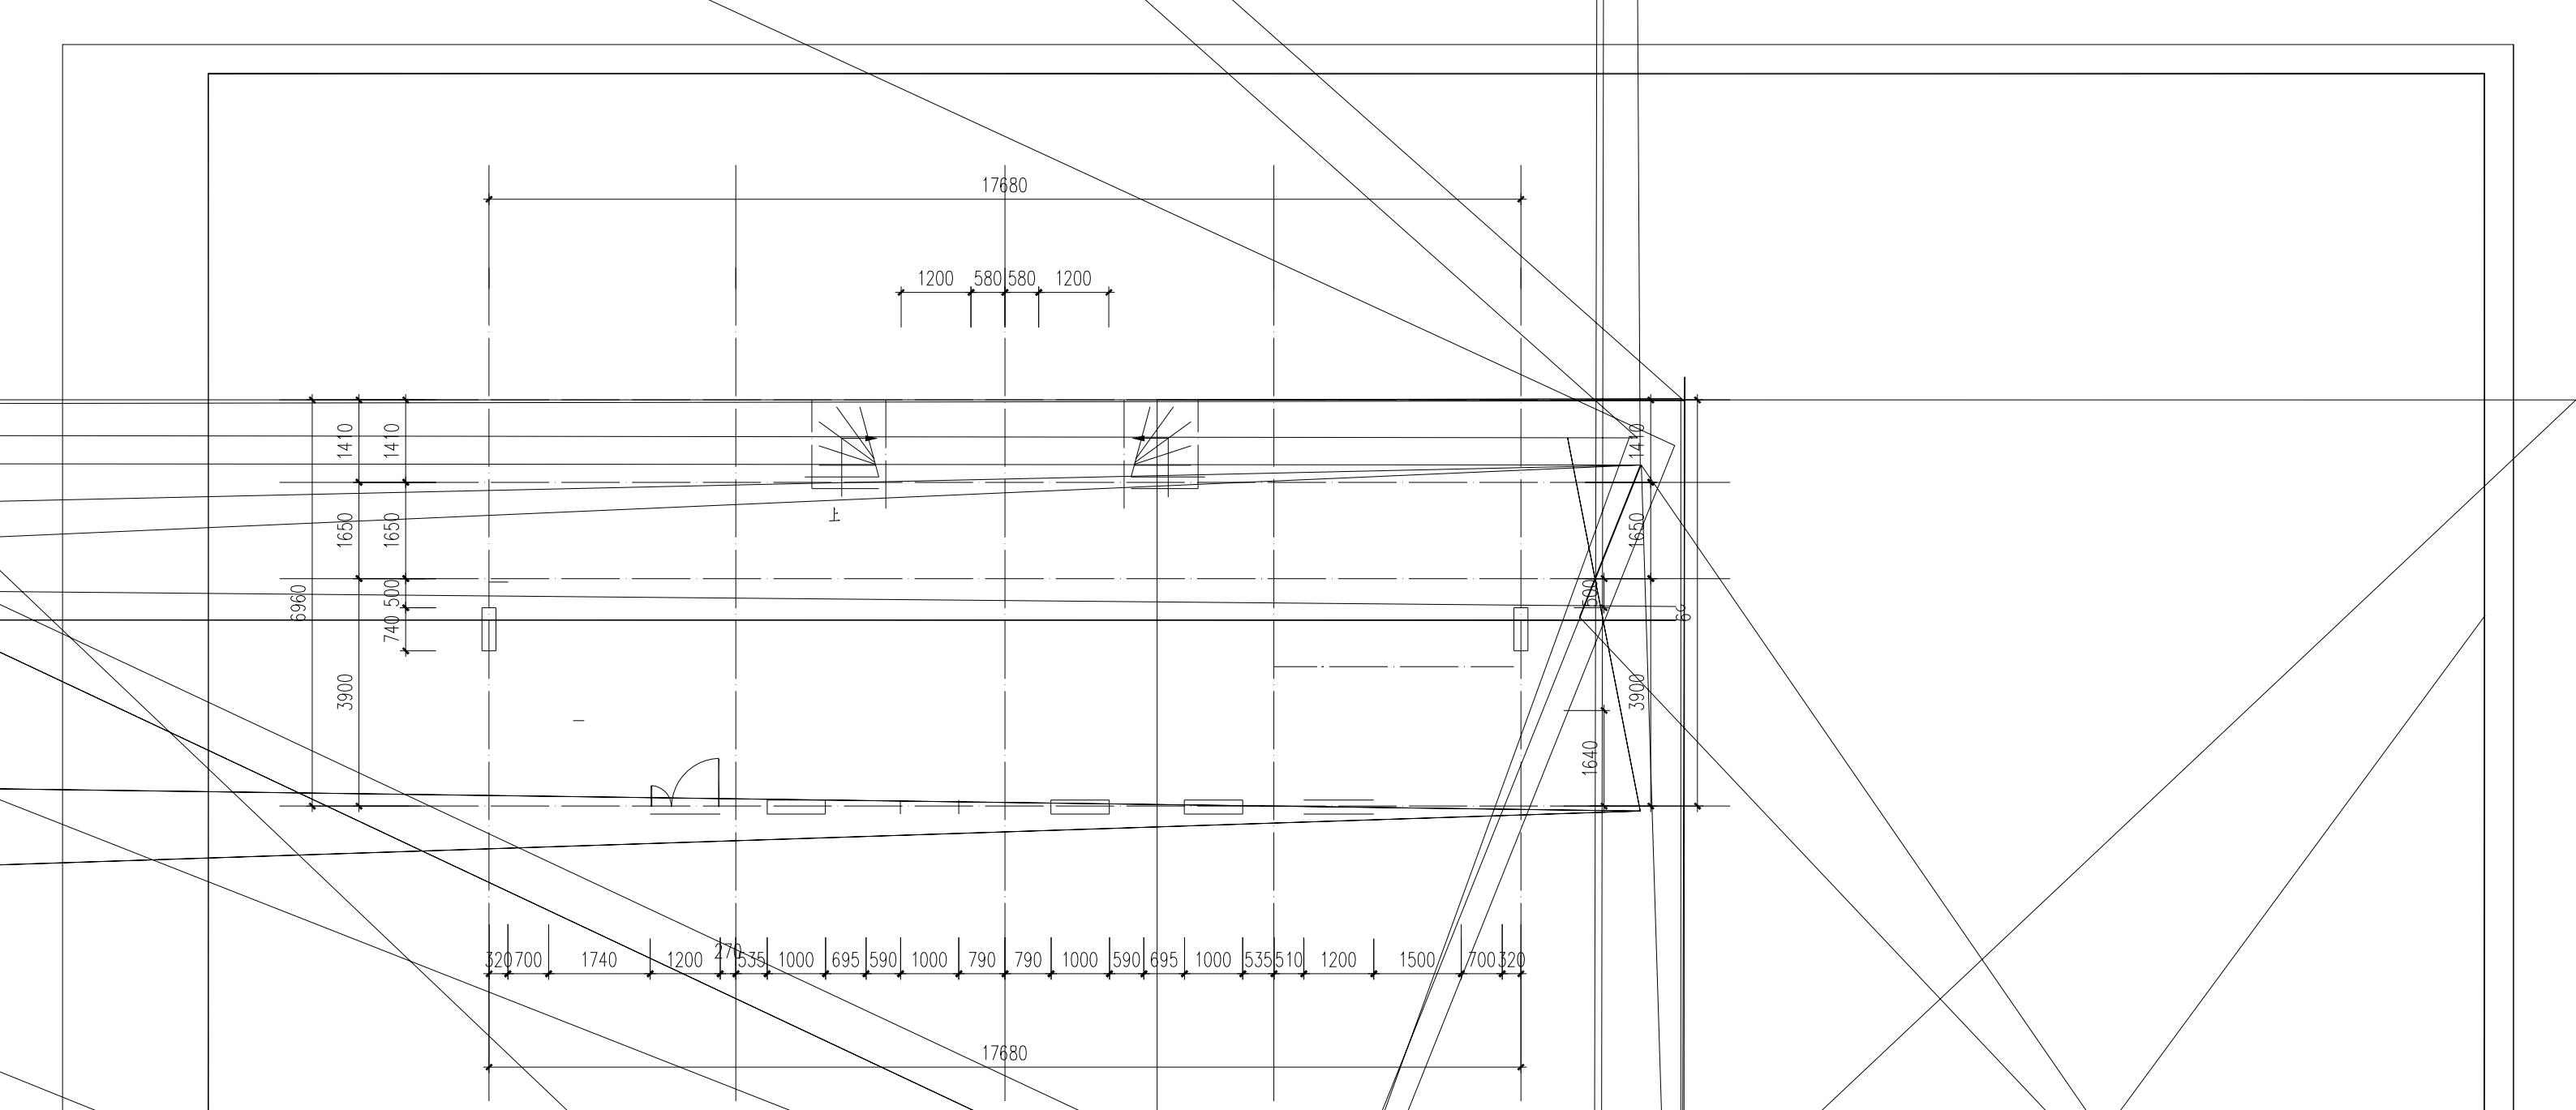

一层墙体加固平面图 1:100

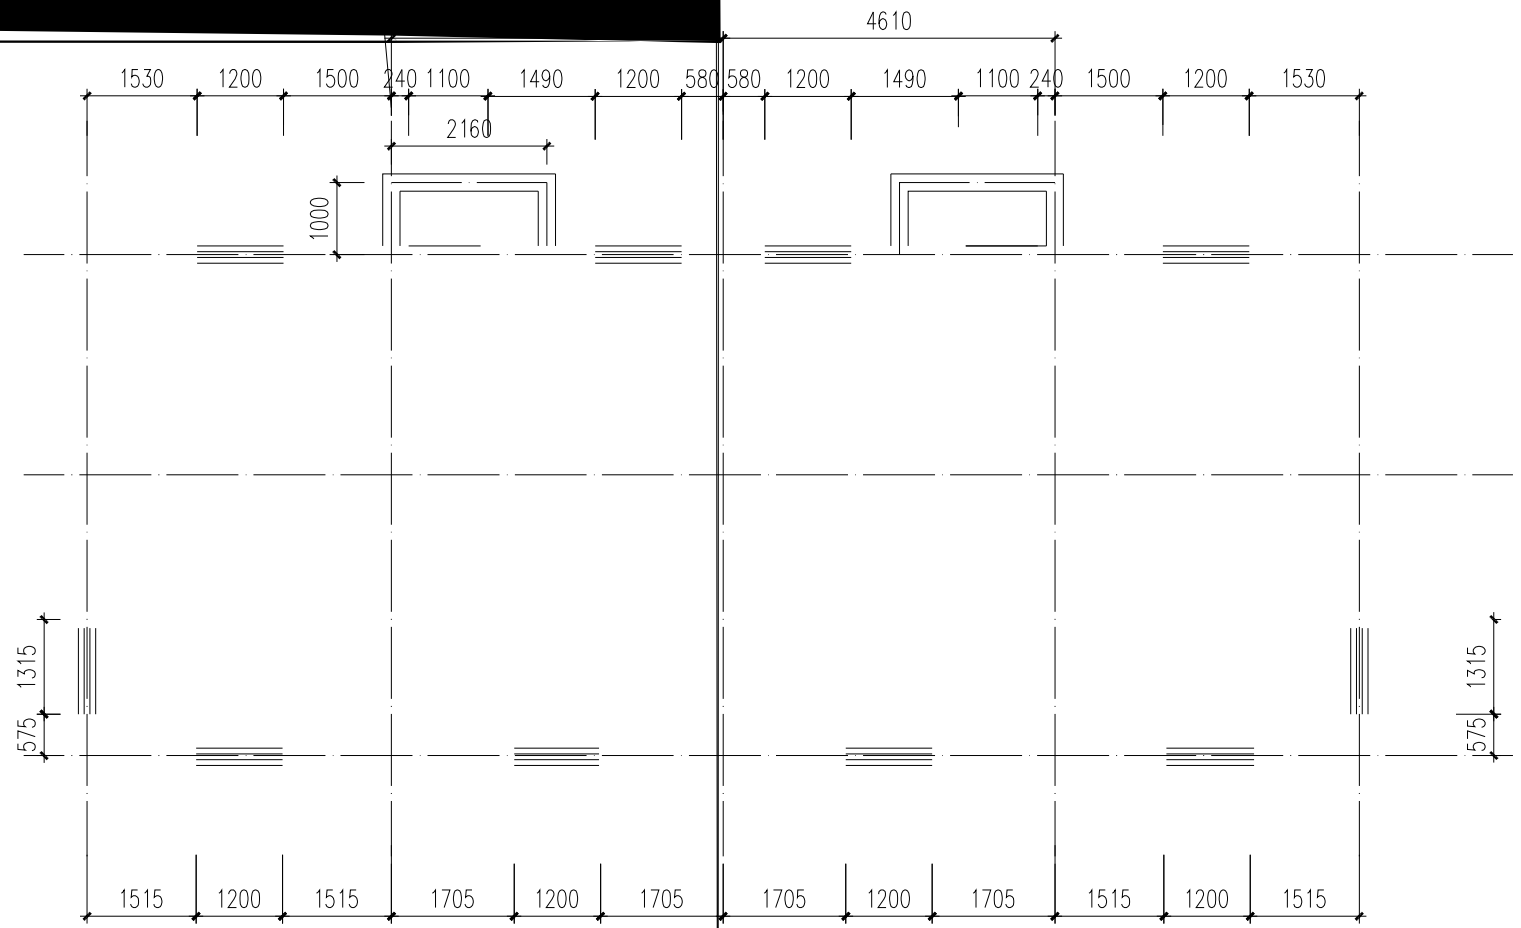
4610
1530 1200 1500 240 1100 1490 1200 580 580 1200 1490 1100 240 1500 1200 1530
2160
1000
1315
575
1315
575
1515 1200 1515 1705 1200 1705 1705 1200 1705 1515 1200 1515

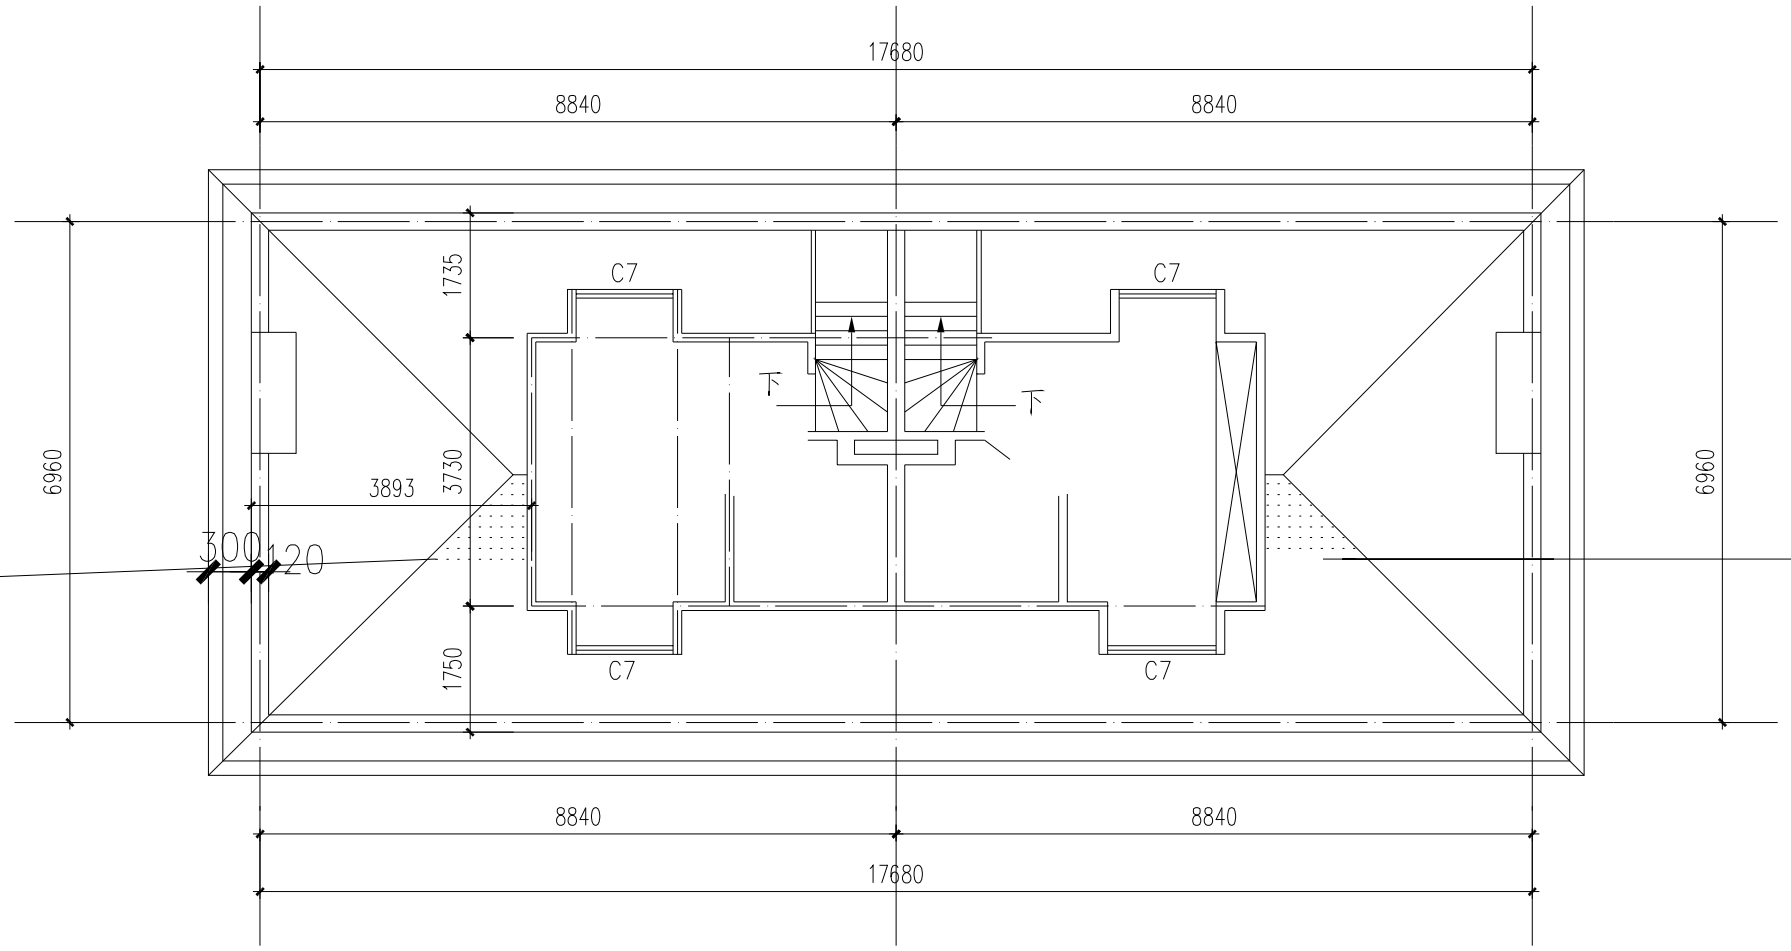

阁楼平面布置图 1:100

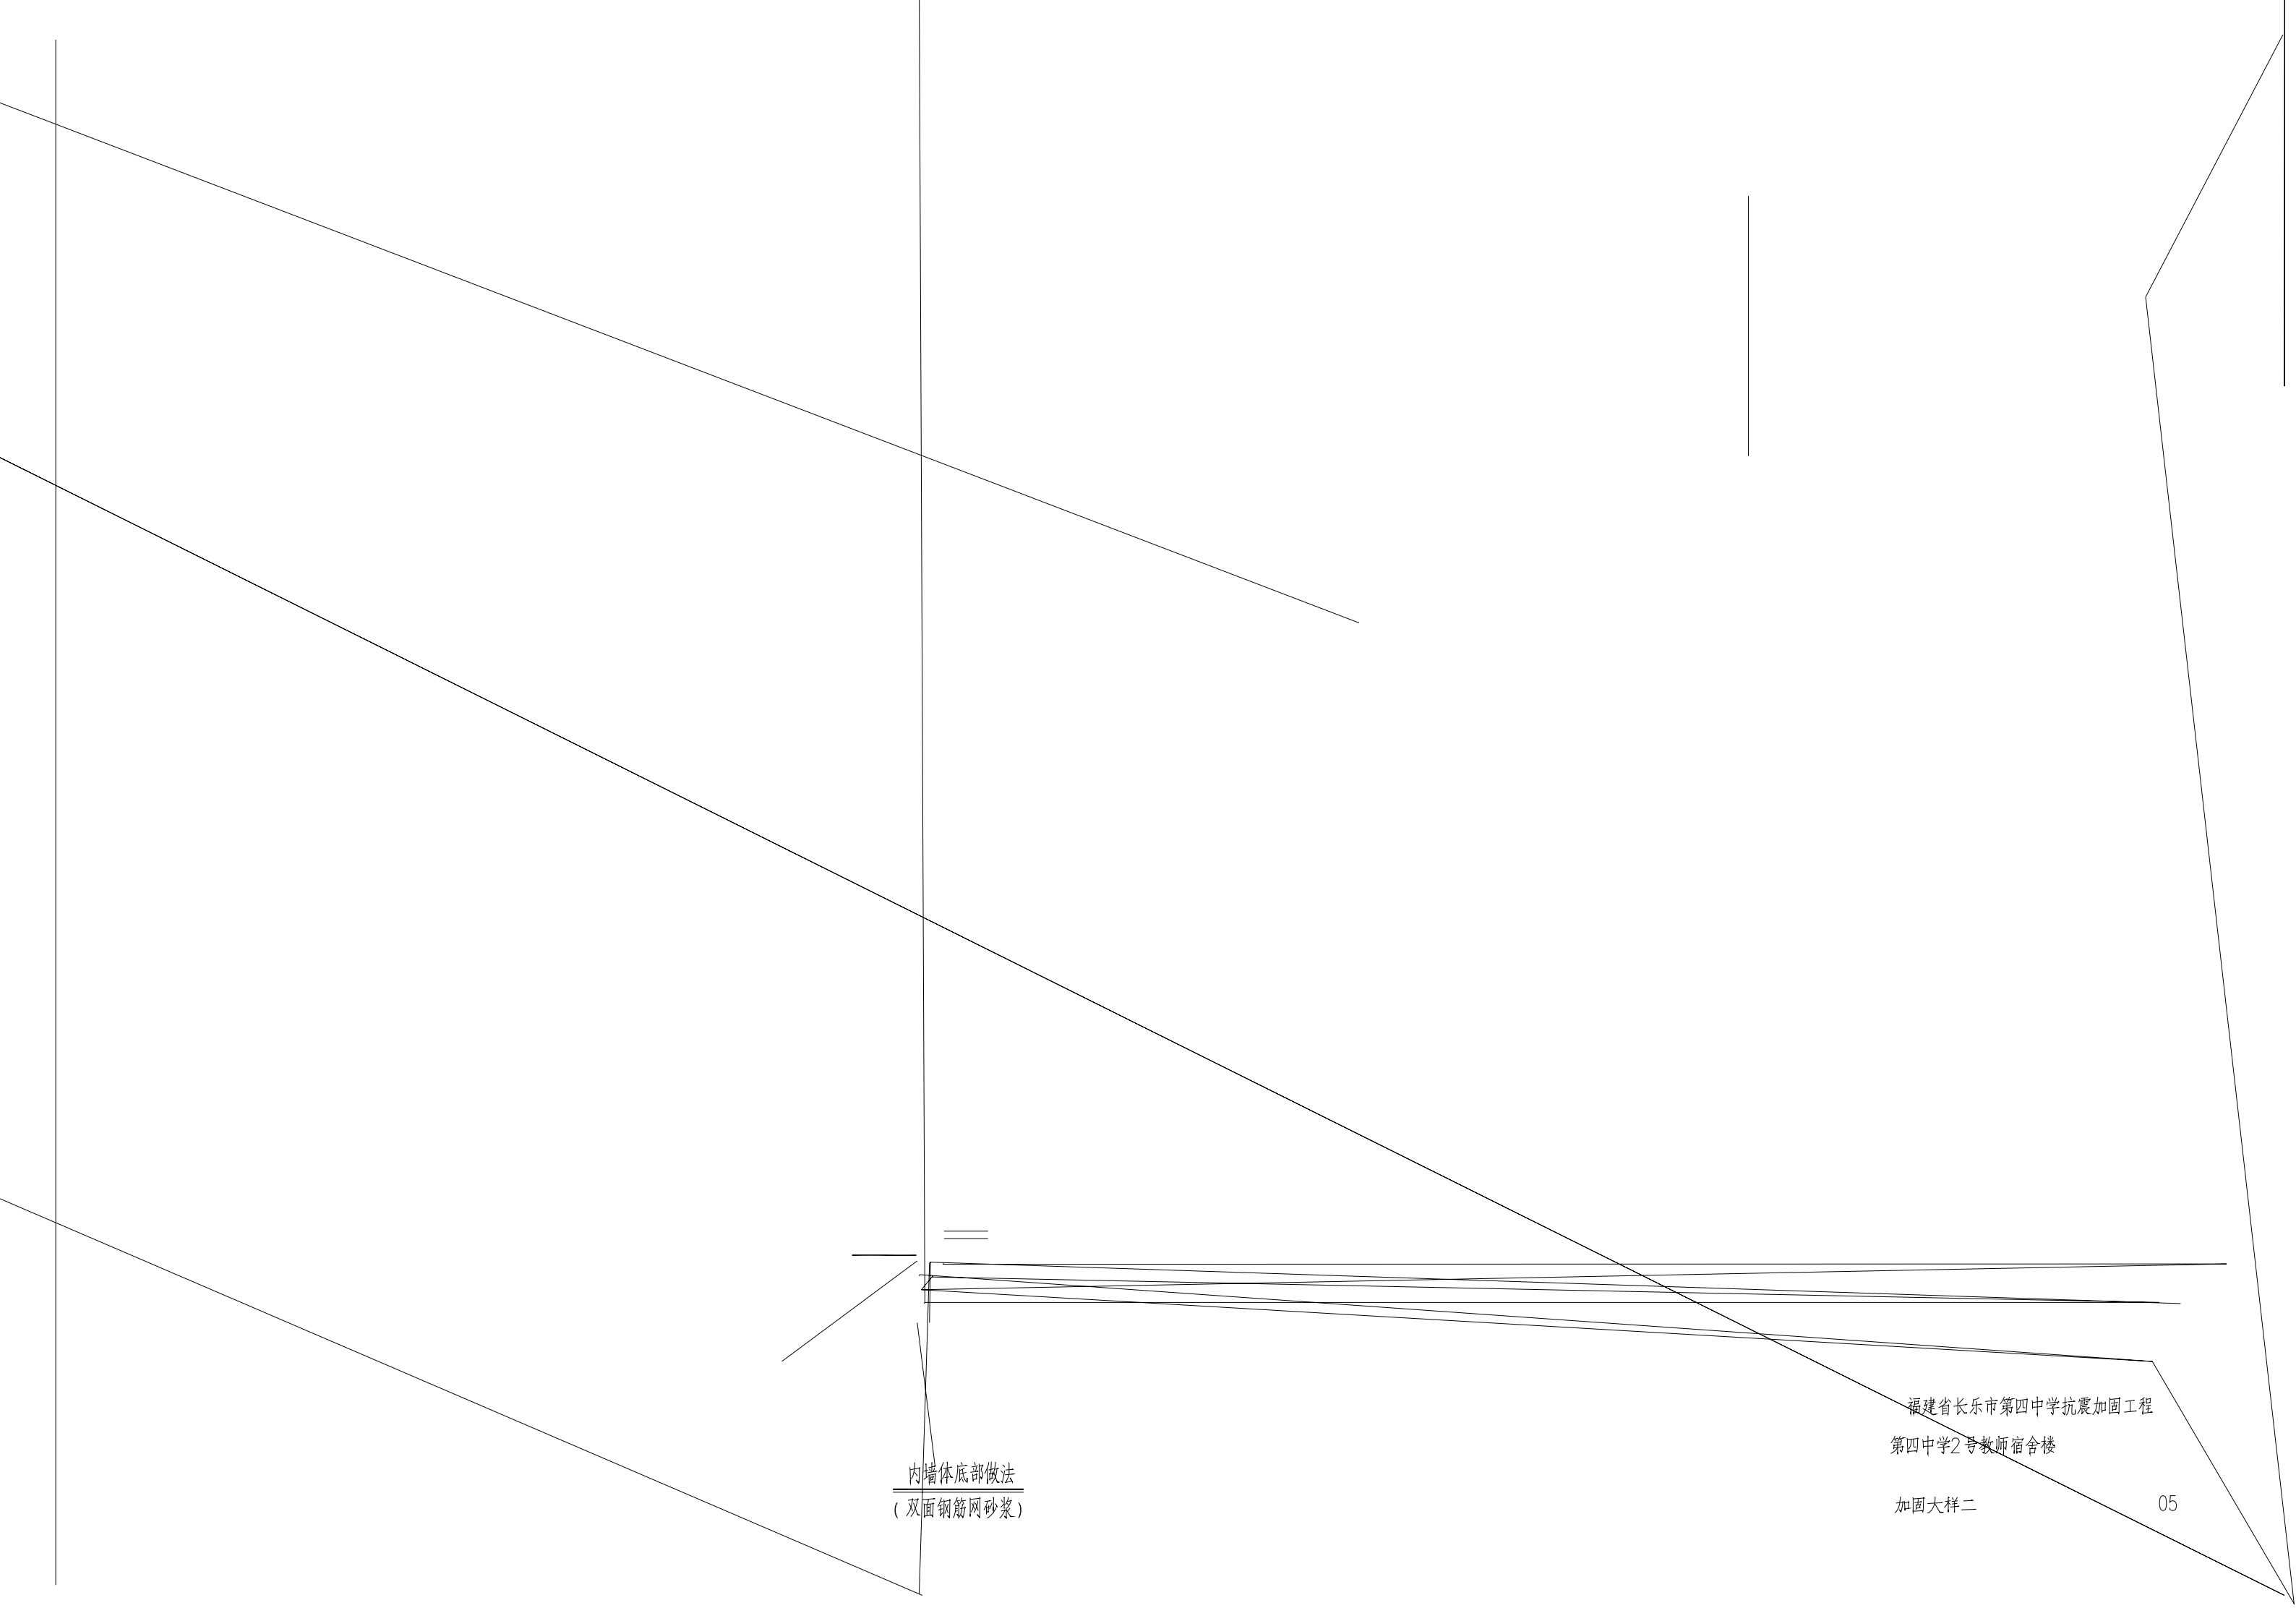

内墙体底部做法
（双面钢筋网砂浆）

福建省长乐市第四中学抗震加固工程

第四中学2号教师宿舍楼

加固大样二